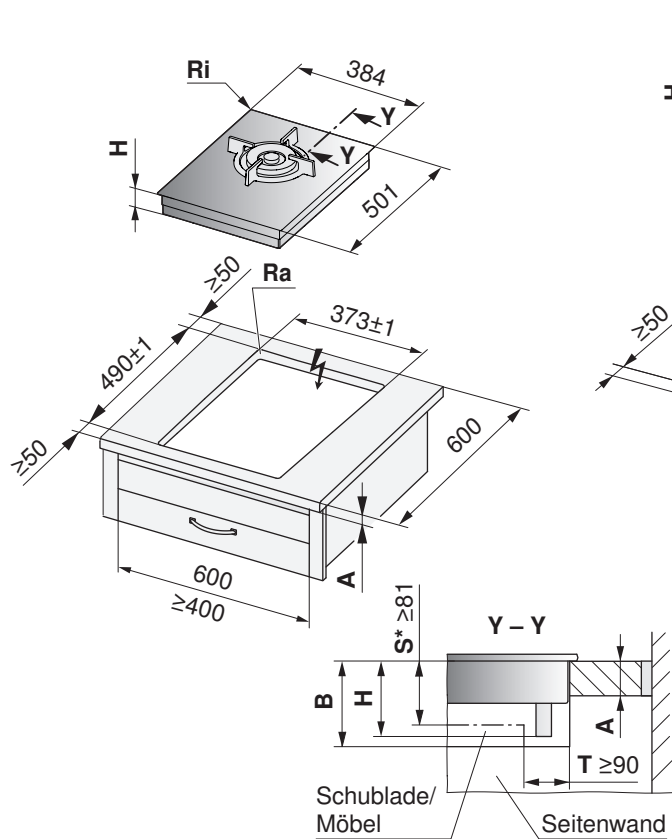
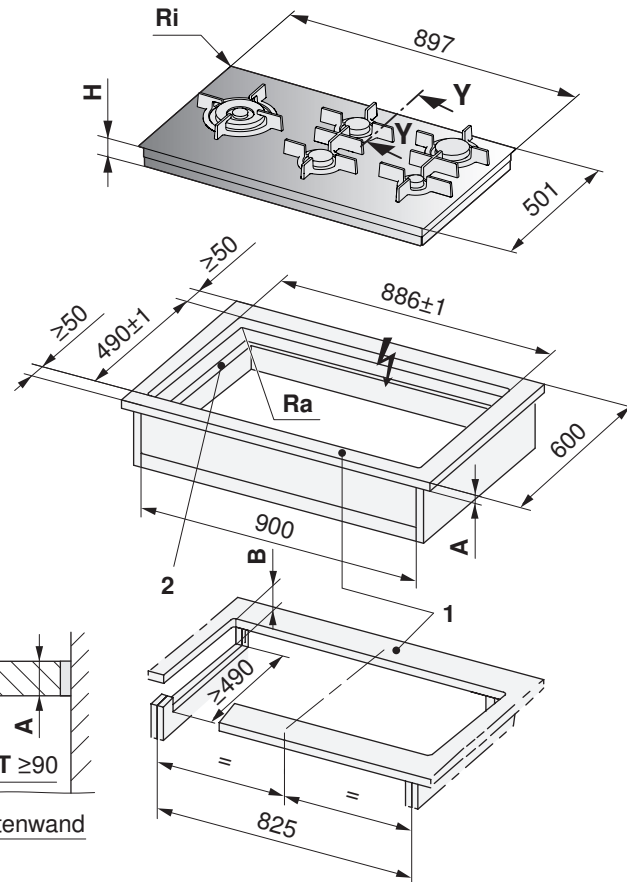


**GAS411GSAZ/GSBZ (31063),
GAS421GSAZ/GSBZ (31064)**

GAS951GSAZ/GSBZ (31072)


* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

- 1 Vordere und hintere Stege sind möglicherweise unterseitig armiert. Die Stegbreite wird vom Hersteller der Steinabdeckung festgelegt. Je nach Eigenschaft des Steines kann die Mindest-Stegbreite variieren.
- 2 Ausschnitte in Seitenwänden links/rechts bei Nischenbreite 900 mm, erforderlich für Service-Arbeiten bei welchen der Geräteunterbau nach unten ausgebaut werden muss.

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
GAS411GSAZ/GSBZ, GAS421GSAZ/GSBZ, GAS951GSAZ/GSBZ	≥30 mm	≥95 mm	94 mm	0–5/1,5 mm

- A** Arbeitsplattendicke **B** Erforderlicher Freiraum im Service-Austausch
H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Gasanschlusses
Ri Geräte-Eckradien **Ra** Ausschnitt-Eckradien aussen
S Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte-Oberseite und einer allfälligen Schublade
T Mindestabstand zwischen Ausschnitt-Rückseite und einer allfälligen Schublade

