



De installatie mag uitsluitend door deskundig personeel uitgevoerd worden. Alle handelingen dienen één voor één compleet te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor het model: **975** (GK36TIPS)

Algemene aanwijzingen




Bij het inbouwen in brandbaar materiaal dienen de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties en brandpreventie absoluut in acht te worden genomen.

Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich naast het aansluitplaatje.

- Het meegeleverde tweede typeplaatje toegankelijk achter het front van het onderliggende inbouwmeubel vastplakken.

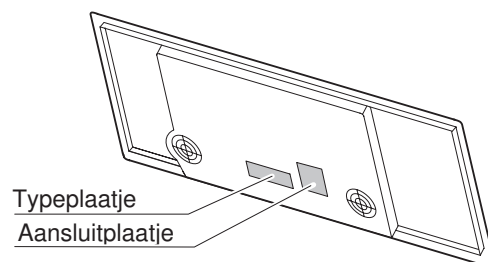

Toebehoren

Benaming	Art.-nr.
Ventilatie-afdekplaat (montageset)	
Voor nisbreedte 550 mm	H6.1082
Voor nisbreedte 600 mm	H6.1083
Voor nisbreedte 825 mm	H6.1084
Voor nisbreedte 900 mm	H6.1085

Elektrische aansluitingen




Elektrische aansluitingen dienen door deskundig personeel volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact aangesloten worden. In de huisinstallatie dient een meerpolig stroomonderbrekingsapparaat met 3 mm contactopening te worden gepland.

Schakelaars, steekcontacten, LS-automaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fasedraden schakelen, gelden als toegestane isolatieschakelaars. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nulleiders en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde bedradingen niet aanraakbaar zijn. Oude installaties controleren.

- Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomtype en beveiliging vindt u op het typeplaatje.
- Inzethoogte van de apparaten: max. 2000 m boven NAP.
- Het apparaat is uitgerust met een aansluitkabel die op een aanwezige aansluitdoos moet worden aangesloten.

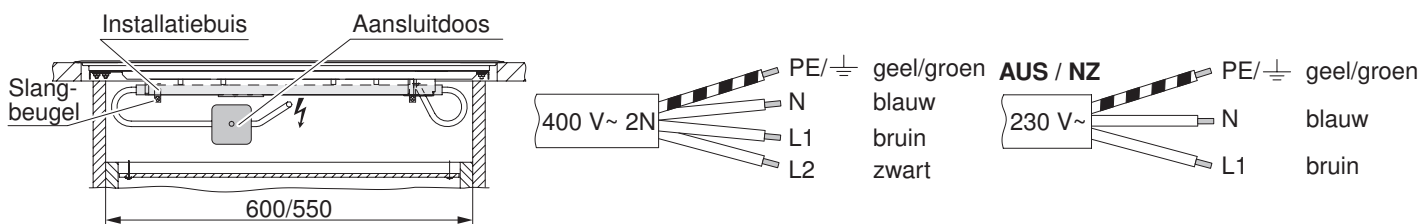

Foutmelding U400



Foutaansluiting:

Op de aansluitklem voor nulleider is een fasedraad aangesloten.

Apparaat direct van het stroomnet loskoppelen!




Installatie

Aanwijzingen

- Het werkblad moet vlak zijn, zodat de vereiste afdichting tegen binnendringende vloeistoffen is gegarandeerd.
- Onder het apparaat dient rekening te worden gehouden met een minimaal 17,5 mm hoge ruimte, om een goede ventilatie te garanderen.

Inbouw

Het in te bouwen kookplaattype kan afwijken van de afgebeelde kookplaat!

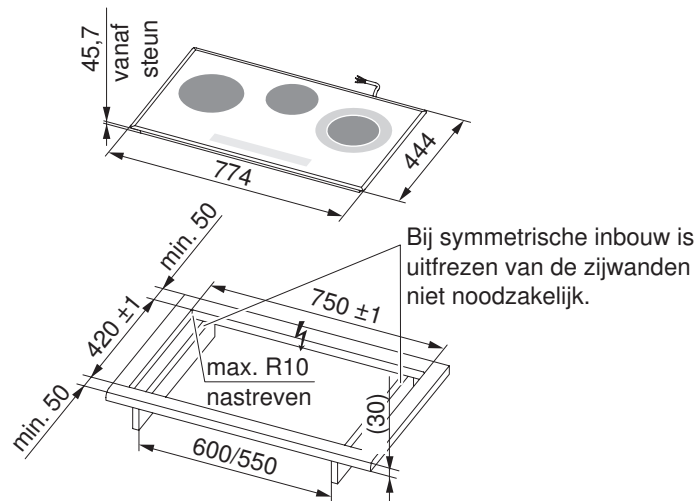


1. Inbouwuitsparing nauwkeurig aanbrengen.
2. Het apparaat voorzichtig in de inbouwuitsparing plaatsen en goed tegen het werkblad aandrukken.



Met ingebouwde lade of meubel: toevoer van koellucht

Onder het apparaat dient rekening te worden gehouden met een minimaal 17,5 mm hoge ruimte, om een goede ventilatie te garanderen.

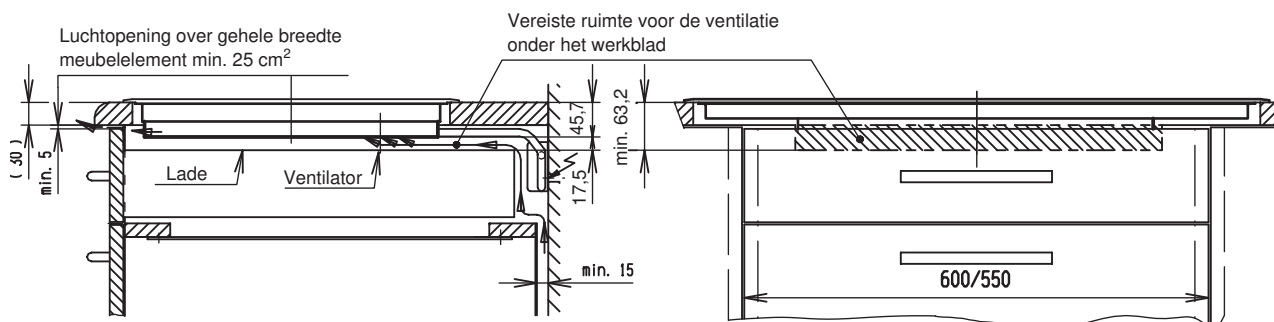

Inbouw van de ventilatie-afdekplaat bij een luchtopening van 3 mm aan de voorzijde (zie toebehoren)



Voor voldoende ventilatie van de kookplaat is een ventilatie-afdekplaat noodzakelijk.
De afstand tussen de onderzijde van het apparaat en de ventilatie-afdekplaat moet min. 17,5 mm bedragen.

